


Теплосчетчик «Пульсар». Структура меню (ред.2)

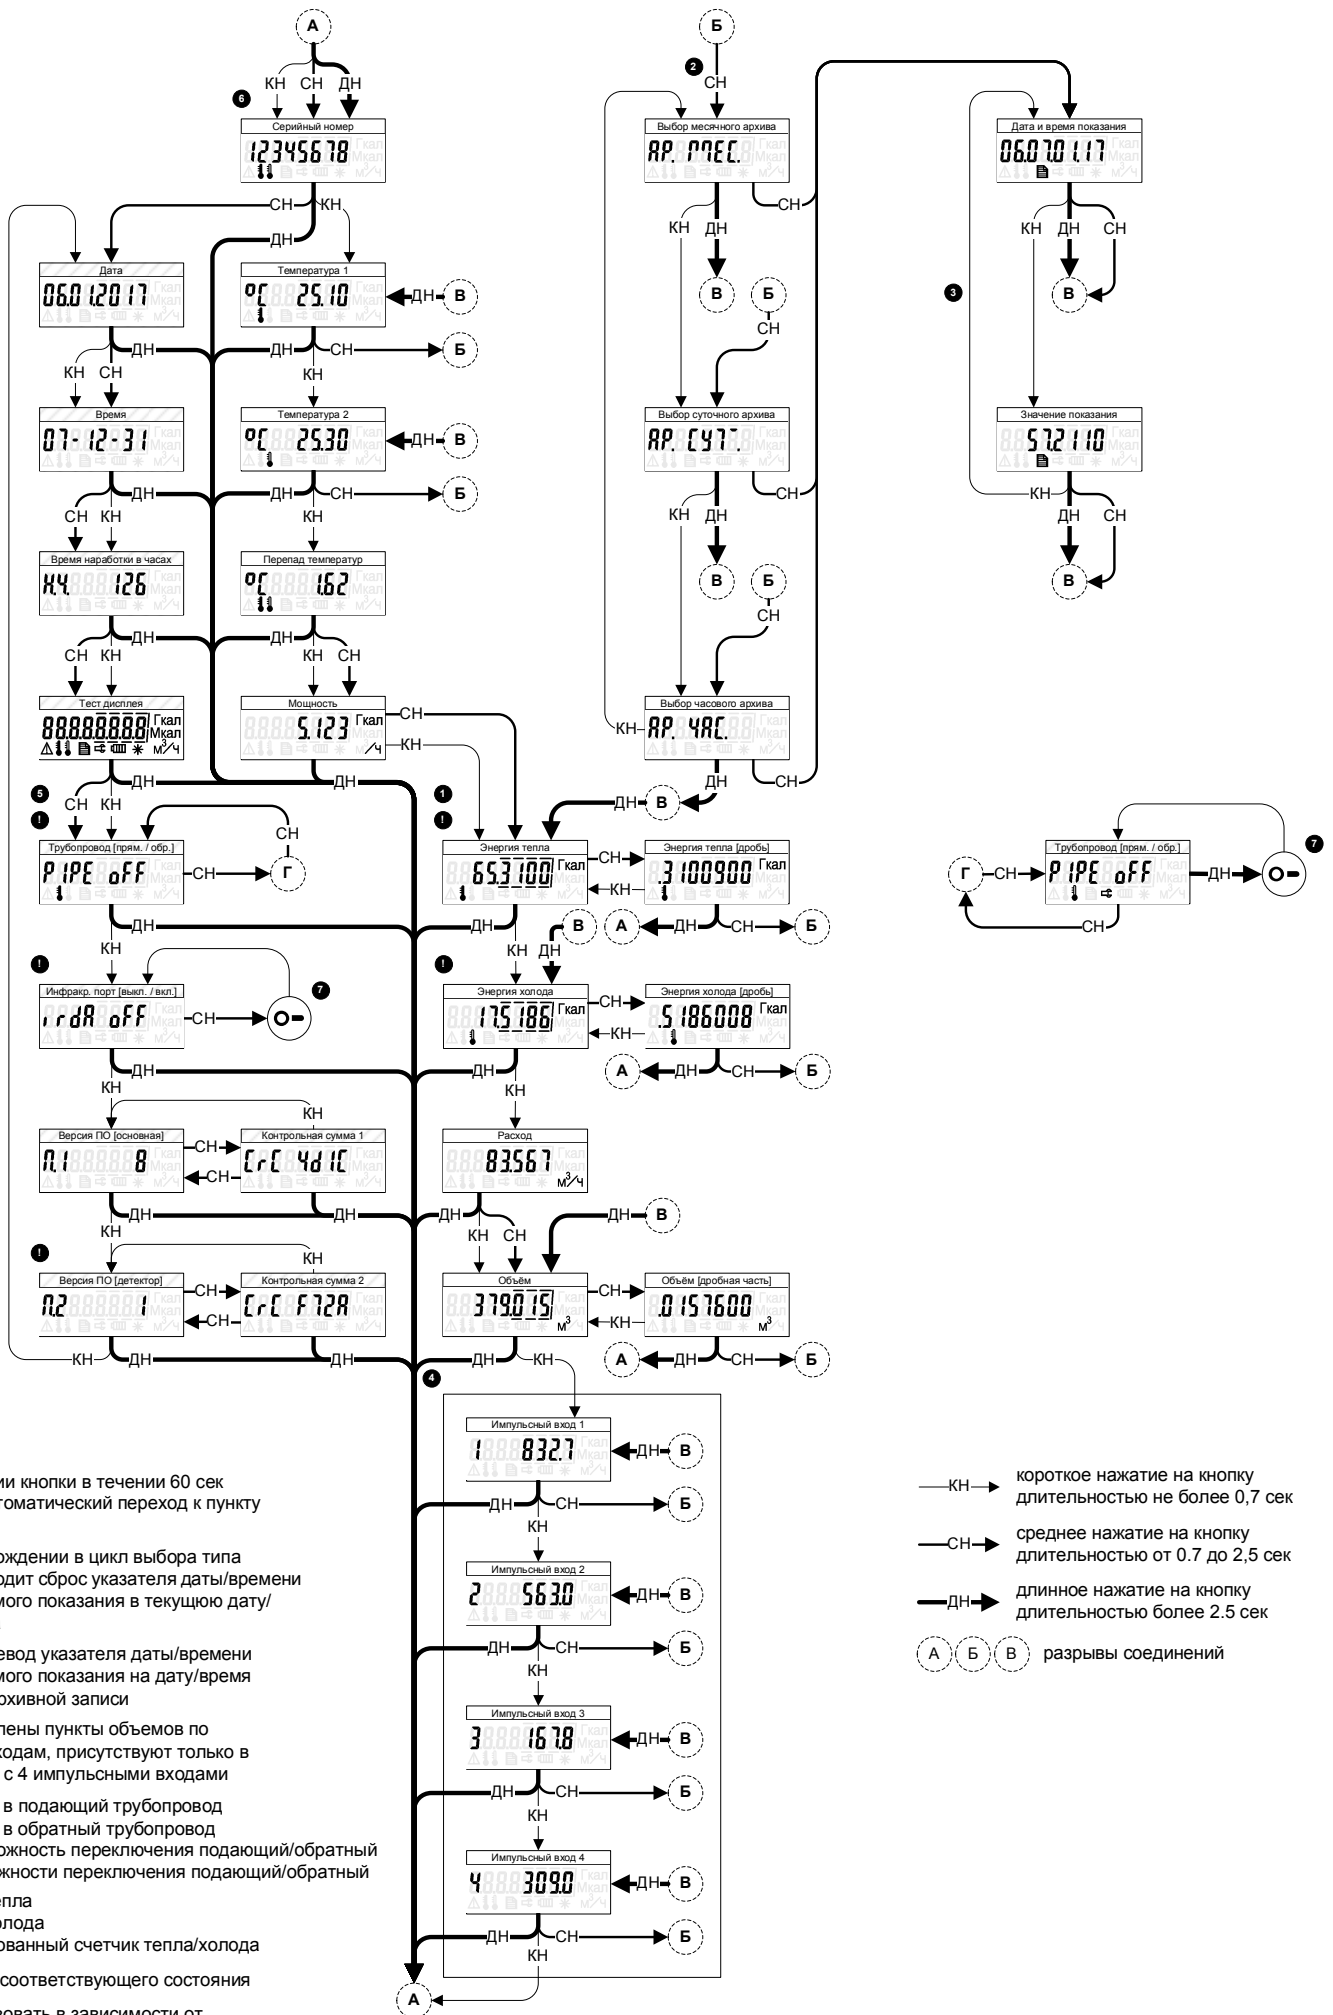

- 1 при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит автоматический переход к пункту энергии
- 2 при каждом вхождении в цикл выбора типа архива происходит сброс указателя даты/времени просматриваемого показания в текущую дату/время прибора
- 3 происходит перевод указателя даты/времени просматриваемого показания на дату/время предыдущей архивной записи
- 4 штрихом выделены пункты объемов по импульсным входам, присутствуют только в модификациях с 4 импульсными входами
- ↓ - установка в подающий трубопровод
- ↑ - установка в обратный трубопровод
- 5 OFF - есть возможность переключения подающий/обратный
- OFF - нет возможности переключения подающий/обратный
- ↓ - счетчик тепла
- ↑ - счетчик холода
- ↓↑ - комбинированный счетчик тепла/холода
- 7 переключение соответствующего состояния
- 1 может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

- КН → короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек
- СН → среднее нажатие на кнопку длительностью от 0,7 до 2,5 сек
- ДН → длинное нажатие на кнопку длительностью более 2,5 сек
- (А) (Б) (В) → разрывы соединений