

# СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА




**ДН** – длинное нажатие кнопки длительностью более 2,5 сек.


**СН** – среднее нажатие кнопки длительностью от 0,7 до 2,5 сек.

**КН** – короткое нажатие кнопки длительностью до 0,7 сек.

При бездействии кнопки более 60 сек. производится переход к показаниям тепловой энергии из любого пункта меню.

## МЕНЮ АРХИВОВ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА

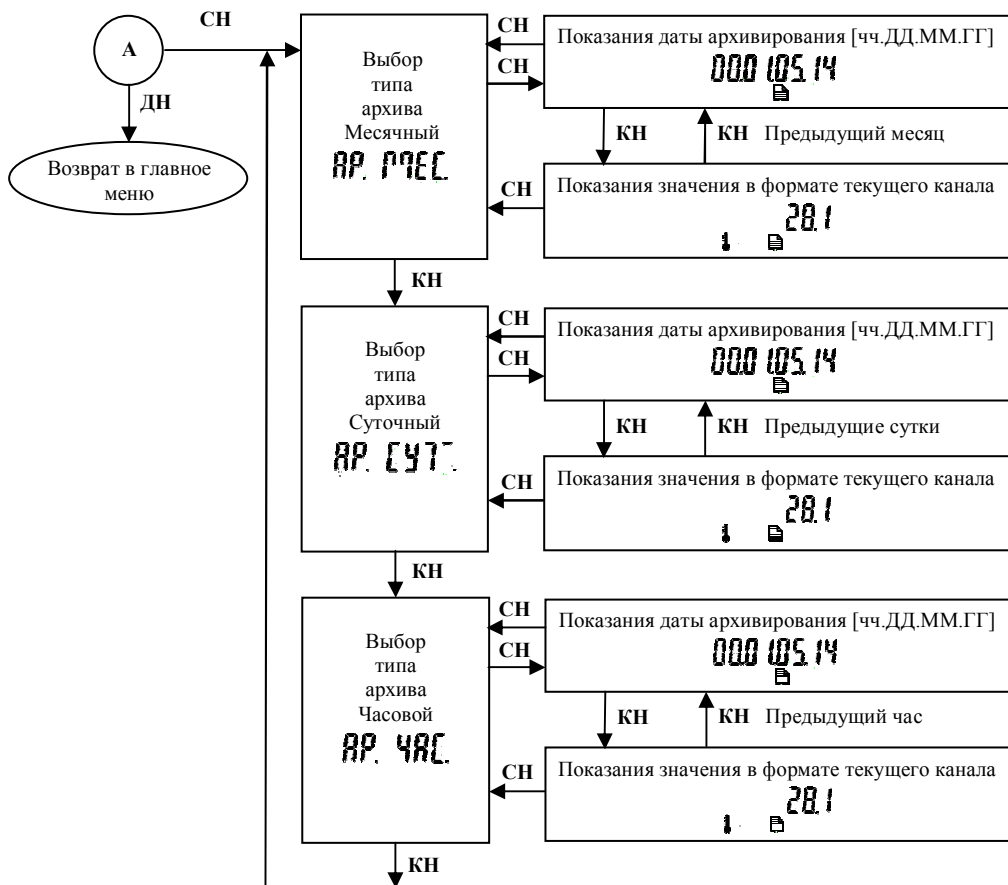

Показания индикатора  при просмотре архивного значения обозначает отсутствие данных в архиве.

Длинное нажатие или бездействие кнопки более 60 сек. приводит к выходу в главное меню.

Глубина архивов:

Месячный - 60 месяцев;

Суточный - 184 суток;

Часовой - 1488 часов.